


Autodichiarazione per il collegamento alla CIP

Livelli di maturità e criteri

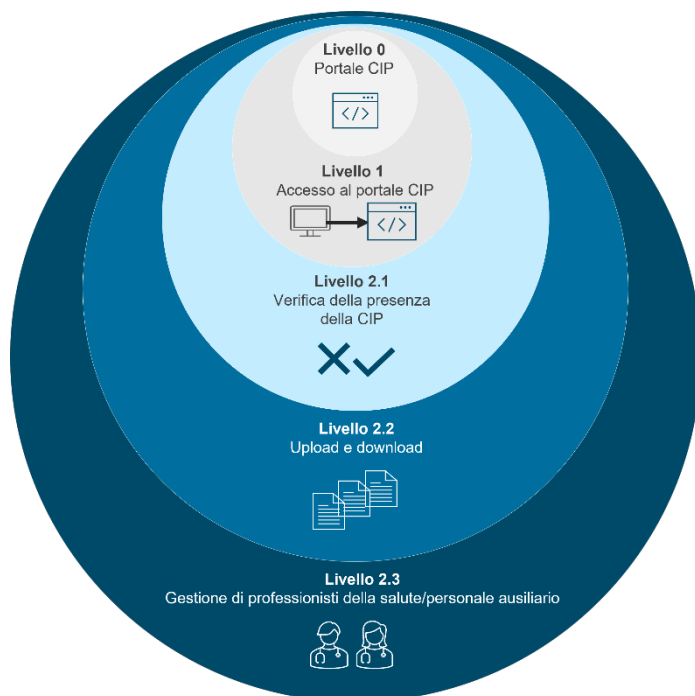

Livello	Profondità di integrazione	Valutazione
0	Nessun collegamento del sistema primario alla CIP.	Questo grado non richiede ai produttori di sistemi primari di soddisfare alcun requisito. Di conseguenza, non vi sono né costi, né semplificazioni o automazioni dei processi.
1	Questo grado comprende una visualizzazione del portale CIP a partire dal sistema primario.	Questo grado descrive l'attuazione minima di un collegamento alla CIP. L'accesso alla CIP viene semplificato. Non vi è alcuna semplificazione o automazione dei processi, poiché la verifica della presenza di una CIP e lo scambio di documenti avvengono manualmente tramite il portale CIP. Questo grado non è raccomandato da eHealth.
2.1	Il sistema primario verifica l'esistenza di una CIP.	Con la verifica dell'esistenza di una CIP direttamente a partire dal sistema primario, il grado 2.1 consente una modesta automazione con un onere tecnico contenuto. Lo scambio di documenti avviene manualmente attraverso il portale.
2.2	Il sistema primario permette lo scambio di documenti (upload e download)	Con il grado di integrazione 2.2 i processi fondamentali relativi alla CIP vengono notevolmente semplificati. Il maggior onere per lo scambio di documenti è ridotto al minimo, poiché l'upload e il download avvengono nel sistema primario. eHealth Suisse raccomanda di raggiungere questo grado di integrazione.
2.3	È possibile gestire i professionisti della salute/il personale ausiliario dal sistema primario.	La corretta gestione dei professionisti della salute/del personale ausiliario rientra nella responsabilità delle comunità (di riferimento). Per questo motivo, alcune di esse non consentono ai loro clienti di gestire questa funzione.

Figura 1 Panoramica dei gradi di integrazione del sistema primario